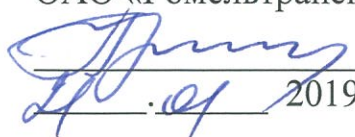


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

 А.Б. Вериго
_____ 2019

Задание на проектирование объекта
«Модернизация ТП-6 ЛПДС «Мозырь»

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1 Основание для проектирования	Внутрипостроечный титульный список по объектам строительства ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2019 год
2 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации	
2.1 Акт выбора места размещения земельного участка	Не требуется. На существующих землях (свидетельство о государственной регистрации в отношении земельного участка и земельно-кадастровый план земельного участка имеются)
2.2 Решение об изъятии и предоставлении земельного участка	Не требуется
2.3 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта	Решение Мозырского районного исполнительного комитета от _____.____.2019 № _____
2.4 Архитектурно-планировочное задание	Архитектурно-планировочное задание от _____.____.2019 № _____
2.5 Заключение согласующих организаций	Не требуется
2.6 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства	Технические условия отдела главного энергетика от 10.01.2019 №11/010.
2.7 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях	Не требуется
3 Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях	На существующих землях, согласно земельно-кадастрового плана земельного участка

4 Информация о строительстве	Не требуется
5 Вид строительства	Модернизация
6 Вид проектирования	Индивидуальный проект
7 Стадийность проектирования	Строительный проект «С»
8 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства	Не требуется
9 Параллельное проектирование и строительство	Не требуется
10 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)	Перечень работ и услуг, поручаемых Заказчиком проектной организации-исполнителю, в т.ч.: - проведение инженерных изысканий (при необходимости); - сбор необходимых по действующему законодательству технических условий и исходных данных, в т.ч. сторонних заинтересованных организаций (при необходимости); - разработка проектно-сметной документации; - согласование проектно-сметной документации с филиалом ЛПДС «Мозырь», службами Заказчика, организациями, выдавшими технические условия и другими заинтересованными инстанциями; - получение декларации соответствия ПСД (при необходимости); - прохождение экспертиз (при необходимости).
11 Источники финансирования строительства	Собственные средства заказчика
12 Предполагаемые сроки начала и окончания строительства	Дата начала: октябрь 2019 Дата окончания: ноябрь 2019
13 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта	Срок эксплуатации объекта до капитального ремонта уточняется разделом проектной документации «Основные положения по эксплуатации зданий и сооружений».
14 Способ строительства	Подрядный
15 Наименование заказчика	ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», рег. № 400051494 от 29.12.2010, 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, д. 8а, р/с 301255555000, БИК 153001369 в региональной дирекции № 300 ОАО БПС Сбербанк, г. Гомель, ул. Крестьянская, д. 29А, УНП 100219673.
16 Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в пункте 10 настоящего задания	Определяется по результатам переговоров
17 Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ. Способы их выбора	Определяется по результатам переговоров
18 Основные технико-экономические показатели исходя из экономических расчетов, выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных документах предпроектной стадии	

18.1 Функциональное назначение и предполагаемая мощность объекта строительства	Трансформаторная подстанция (преобразование и распределение электроэнергии), мощность 630 кВА
18.2 Номенклатура производимой продукции (производственная программа)	Не требуется
18.3 Количество рабочих мест	Не требуется
18.4 Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта, определенного инвестором	Согласно сводного сметного расчета
19 Требования к технологии производства	Не требуется
20 Применение основного технологического оборудования	Проектом предусмотреть: - замену силового трансформатора 630 кВА; - установку выключателя нагрузки 6кВ; - замена распределительных шкафов РУ-0,4 кВ; - замена проводки осветительной сети; - замену существующих светильников на светодиодные.
21 Режим работы предприятия	-
22 Требования к архитектурно-планировочным решениям	Согласно техническим условиям и действующим ТНПА
23 Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям	При проектировании предусмотреть: - замену наружных дверей в количестве 3 единицы; - замену системы водостоков; - косметический ремонт внутренних помещений; - устройство вентилируемого фасада здания из металлического сайдинга без утепления.
24 Требования к инженерным системам зданий и сооружений	Согласно техническим условиям и действующим ТНПА
25 Производственное и хозяйственное кооперирование	Не требуется
26 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	В соответствии с действующим природоохранным законодательством в Республике Беларусь
27 Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с действующими ТНПА и НПА по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
28 Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Не требуется
29 Дополнительные требования заказчика	Проектно-сметную документацию представить в 5 экземплярах и в электронном виде (в т.ч. сметы в формате СiC).

30 Особые условия проектирования и строительства	Технологию организации строительно-монтажных работ предусмотреть в условиях действующего предприятия в 1 (одну) смену, нормативную продолжительность строительства объекта увеличить на 1 месяц для производства пуско-наладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию.
31 Класс сложности объекта	Класс сложности – К-III (согласно СТБ 2331-2016)

Начальник филиала «ЛПДС «Мозырь»

С.Л.Ящин

Главный энергетик




А.А.Белодед

Начальник ПТО



Д.Б.Бураков

Начальник ООТППиЭБ

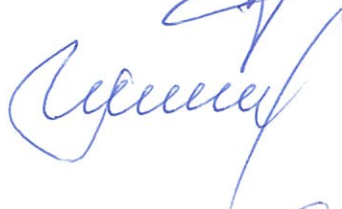

А.В.Минин

Заместитель начальника отдела
экономического анализа и планирования



Т.П.Козовская.

Белорусский государственный
концерн по нефти и химии

Открытое акционерное общество
«Гомельтранснефть Дружба»

Отдел главного энергетика

г.Гомель

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№11/010 от 10.01.2019г.

для проектирования объекта «Модернизация ТП-6 ЛПДС «Мозырь»

Проектом предусмотреть:


1. Потребитель – III категории.
2. Требуемая мощность кВт – определить проектом.
3. Источник электроснабжения – ячейка №12 ЗРУ-6кВ подстанции 110/6 кВ «Михалки».
4. Проектом предусмотреть:
 - замену силового трансформатора 630 кВА с установкой выключателя нагрузки;
 - частичную замену распределительных шкафов РУ-0,4 кВ;
 - замену проводки осветительной сети.
5. Освещение выполнить светодиодными светильниками. марку и тип светильников - определить проектом.
6. Проект согласовать с ЭТС филиала ЛПДС «Мозырь», отделом главного энергетика, Энергонадзором.
7. Срок действия ТУ - 2 года.

Главный энергетик



А.А.Белодед

Начальник ЭТС филиала ЛПДС «Мозырь»



Н.Г.Мильто